


COMMERCIAL SERVICE INSTRUCTION MANUAL

LED Vapor Proof Fixture Installation Instruction




WARNINGS:


- Operating temperature: -22°F to 113°F (-30°C to 45°C).
- Suitable for dry and wet locations.
- This device can not be intended for use with emergency exits.
- Turn off the power before installation.
- Installation requires knowledge of electrical systems. Installation to be performed by a qualified electrician. Don't attempt installation if not qualified.

WIRE DIAGRAM:

Replacing HPS/HID lamp

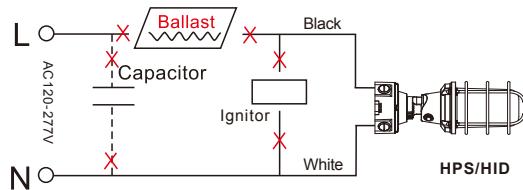

Connect directly

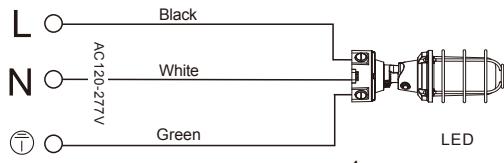


1


ESF-WH-071

Preparation for installation

Remove fixture from the mounting base.







Ceiling mount: Type 1: Wires through the center hole

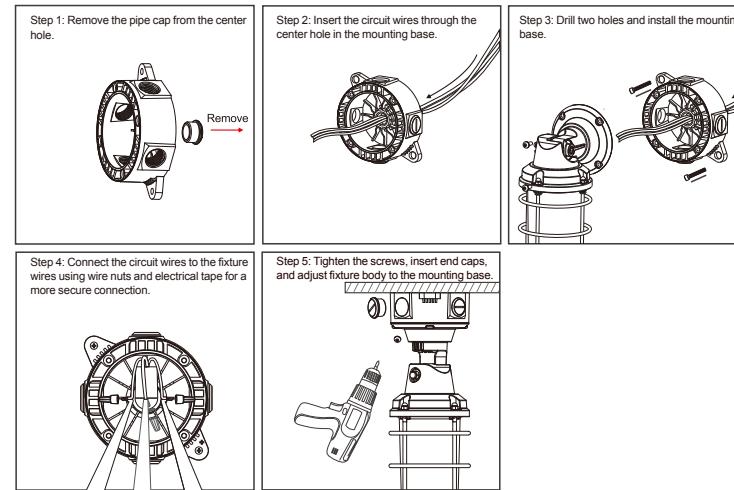





2

ESF-WH-071






Ceiling mount: Type 2 : Wires from Conduit



Wall mount: Type 2: Wires from Pipe




Wall mount: Type 1: Wires from bottom hole



COMMERCIAL SERVICE

INSTRUCTION MANUAL

Artefacto LED a Prueba de Vapor Instrucciones de Instalacion




ADVERTENCIAS:


- Temperatura de funcionamiento: -22°F to 113°F (-30°C to 45°C).
- Adecuado para lugares secos y húmedos.
- Este dispositivo no puede utilizarse con salidas de emergencia.
- Apague la corriente electrica antes de la instalación.
- La instalación requiere conocimiento de los sistemas eléctricos. Instalación para ser realizado por un electricista calificado. No intente la instalación si no está calificado.

DIAGRAMA DEL CABLEADO:

Reemplazando lamparas HPS/HID

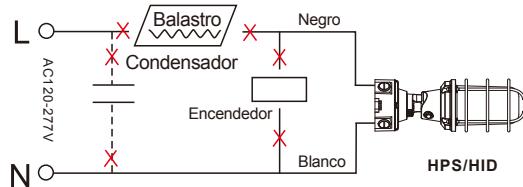

Conecitar Directamente

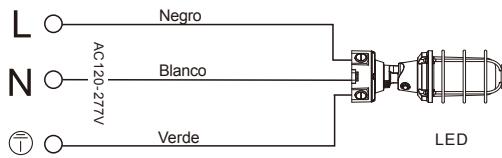


5


ESF-WH-071

Preparaciones para Instalacion

Quita el accesorio de la base de montaje.



Montaje al Techo: Tipo 1: Cables por el agujero central.

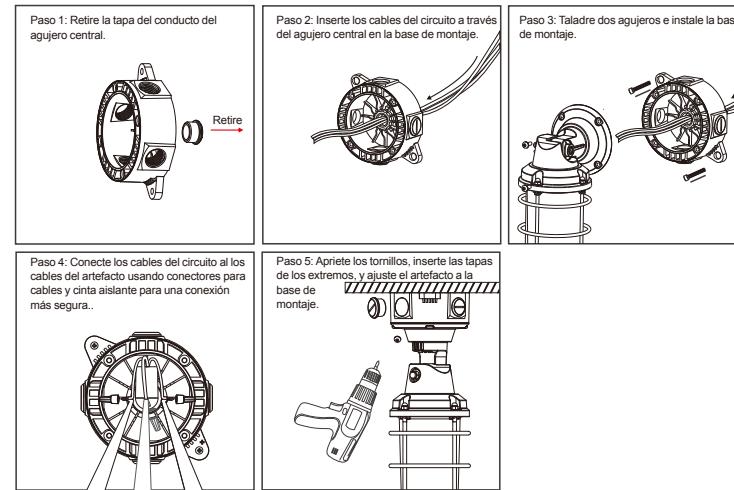


6

ESF-WH-071


Montaje al Techo

Tipo 2: Cables del Conducto.

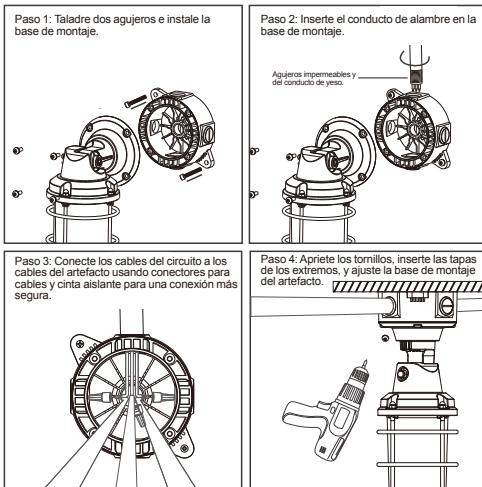


Montaje a la pared:

Tipo 1: Cables del agujero central.

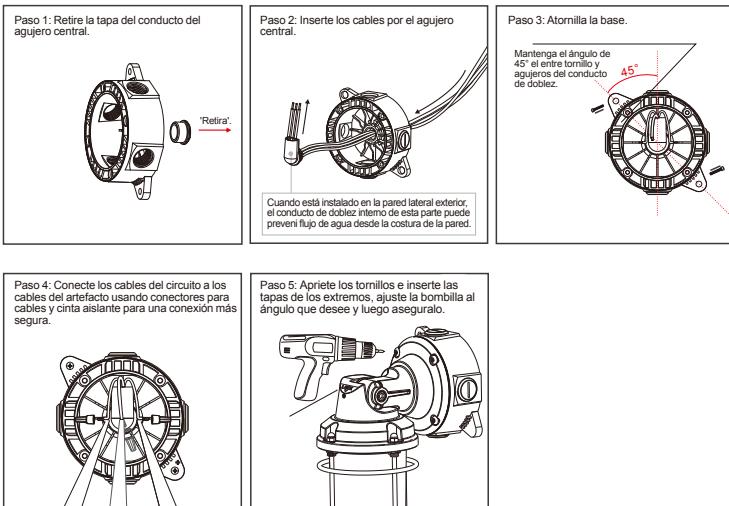

Montaje a la pared:

Tipo 2: Cabled del conducto.

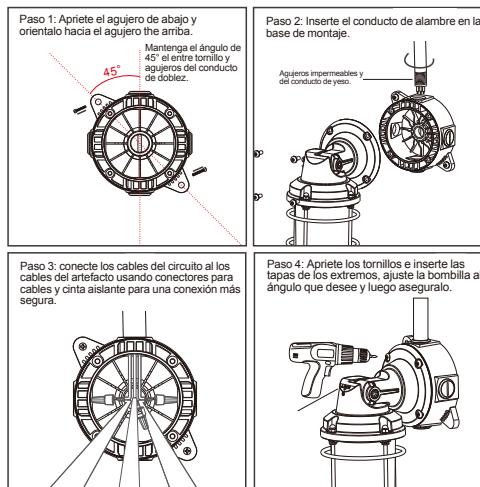


Hecho en China

COMMERCIAL SERVICE

INSTRUCTION MANUAL

Luminaire LED étanche à la vapeur Consignes d'installation




AVERTISSEMENTS:


- Plage de température de fonctionnement: -30°C à 45°C (-22°F à 113°F).
- Convient aux emplacement secs et humides.
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation sur des issues de secours.
- Couper le courant avant l'installation.
- L'installation nécessite une connaissance des systèmes électriques. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Ne procédez pas à l'installation si vous n'êtes pas qualifié.

DIAGRAMME DE CÂBLAGE:

Remplacer ampoule HPS/HID

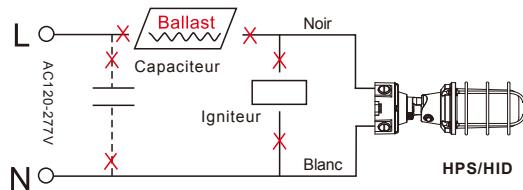


Connect directly

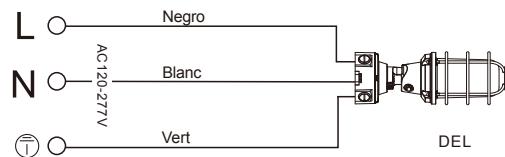


Préparation pour l'installation

Retirer le luminaire du socle de montage.




Montage au plafond: Type 1: Câbles du trou centrale


Étape 1: Retirer le capuchon de tuyau du trou centre.



Étape 2: Le câble est d'abord enfilé dans le trou centre du socle.




Étape 3: Insérer la conduite de câbles dans le socle de montage







Étape 4: Connecter les câbles du circuit aux câbles du luminaire à l'aide de cosses et d'un ruban isolant afin d'obtenir un raccordement plus sûr.








Étape 5: Serrer les vis, insérer les capuchons et ajuster le luminaire sur le socle de montage.



Montage au plafond: Type 2: Câbles de conduite



Montage mural: Type 1: Câbles du trou inférieur



Montage mural: Type 2: Câbles de tuyau

